

LOKALIZACJA

PORZECZKOWA 4, 62-570 RYCHWAŁ, POLSKA (52.08,18.16)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.16 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3135.97 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

PORZECZKOWA 4 (PORZECZKOWA 4, 62-570 RYCHWAŁ, POLSKA) - 52.08,18.16



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

30 cm

AZYMUT

194

KĄT

5°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

PORZECZKOWA 4, 62-570 RYCHWAŁ, POLSKA

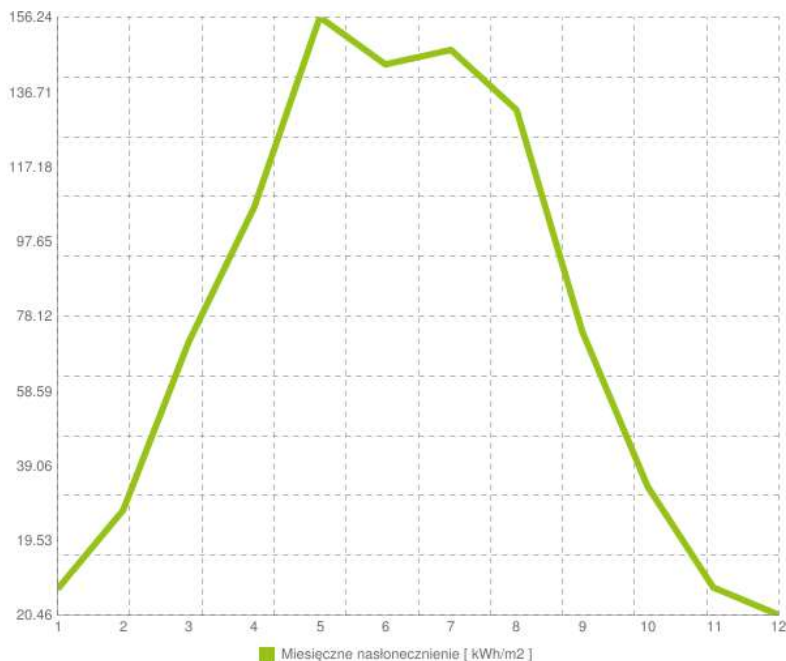

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m²

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m²

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m²

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m²

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW) x 1



PORZECzkOWA 4 PANEL (PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO) x 5




PORZECzkOWA 4 PANEL (PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO) x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	88.1 kWh	450 kWh
2.	143.12 kWh	450 kWh
3.	255.83 kWh	450 kWh
4.	340.75 kWh	450 kWh
5.	461.16 kWh	450 kWh
6.	428.18 kWh	450 kWh
7.	438.86 kWh	450 kWh
8.	403.7 kWh	450 kWh
9.	261.09 kWh	450 kWh
10.	158.29 kWh	450 kWh
11.	87.96 kWh	450 kWh
12.	68.92 kWh	450 kWh

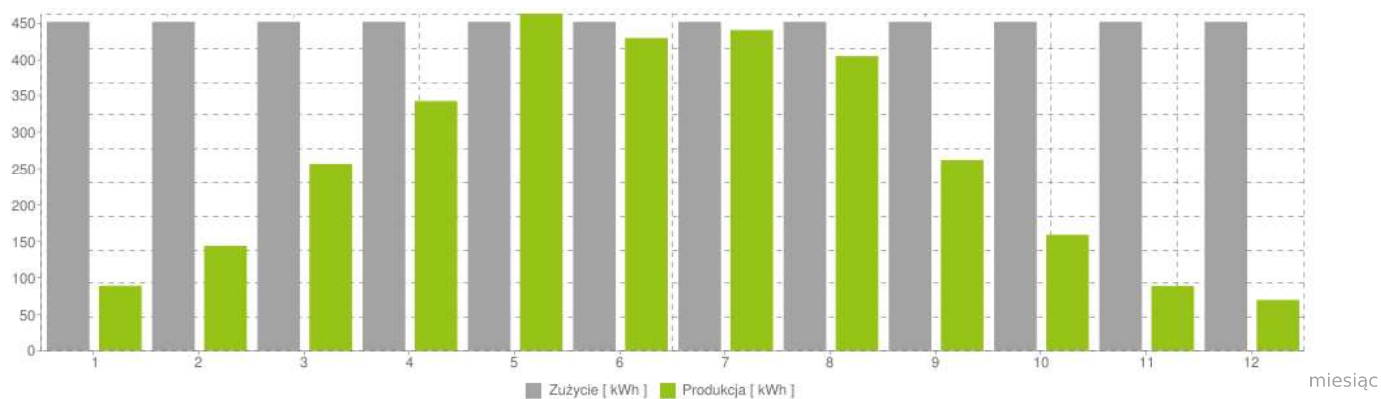

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



152

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.61

TYS. LITRÓW PALIWA



137.29

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.16

T/ROK



11.16

KG/ROK