

LOKALIZACJA

 **MORZYCZYN 29, 62-619 (52.44,18.41)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂


1.14 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3083.54 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **MORZYCZYN 29 (MORZYCZYN 29, 62-619) - 52.44,18.41**

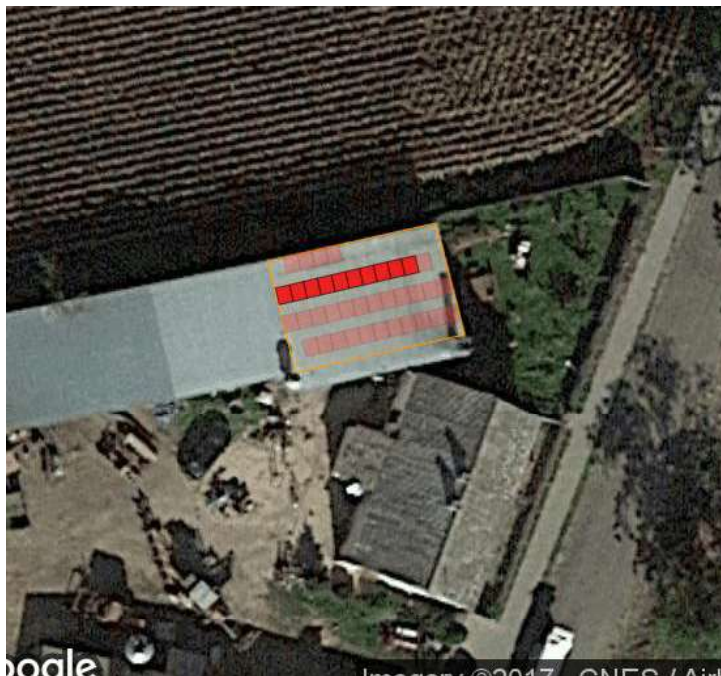

LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

167

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



MORZYCZYN 29, 62-619

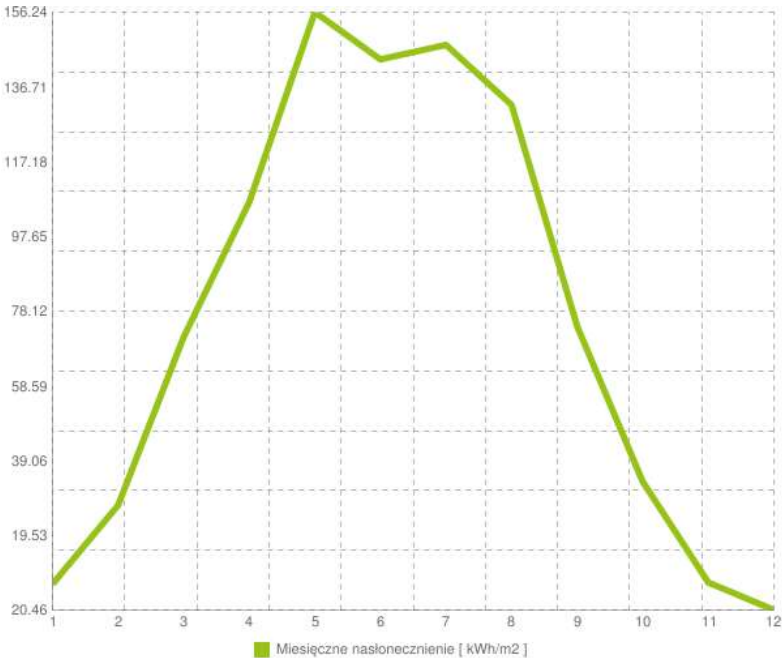

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



MORZYCZYN 29 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



MORZYCZYN 29 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	98.6 kWh	400 kWh
2.	154.38 kWh	400 kWh
3.	262.33 kWh	400 kWh
4.	334.02 kWh	400 kWh
5.	432.59 kWh	400 kWh
6.	401.65 kWh	400 kWh
7.	411.55 kWh	400 kWh
8.	385.57 kWh	400 kWh
9.	261.6 kWh	400 kWh
10.	166.47 kWh	400 kWh
11.	96.64 kWh	400 kWh
12.	78.15 kWh	400 kWh

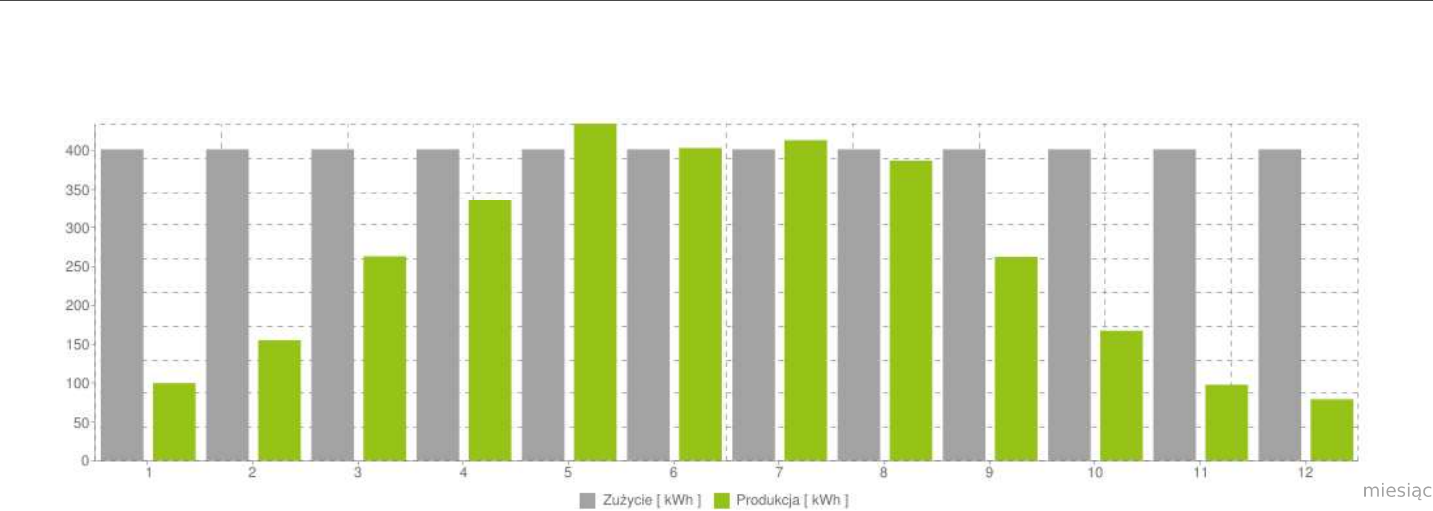

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



150
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.45
TYS. LITRÓW PALIWA



134.99
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.14
T/ROK



10.98
KG/ROK