

LOKALIZACJA

 **BRONISZEWO 24, WIERZBINEK (52.46,18.4)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.11 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3005.28 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **MARIOLA, RYSZARD LATKOWSCY, BRONISZEWO 24**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

180

KĄT

45°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **BRONISZEWO 24, WIERZBINEK**

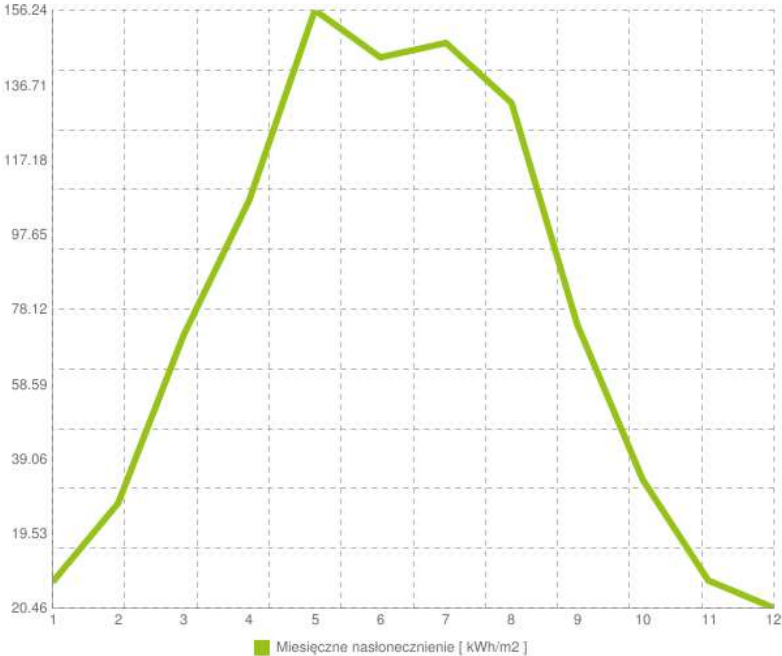

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



MARIOLA, RYSZARD
LATKOWSCY, BRONISZEWO
24 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



MARIOLA, RYSZARD
LATKOWSCY, BRONISZEWO
24 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	96.1 kWh	476 kWh
2.	150.46 kWh	476 kWh
3.	255.67 kWh	476 kWh
4.	325.54 kWh	476 kWh
5.	421.61 kWh	476 kWh
6.	391.45 kWh	476 kWh
7.	401.1 kWh	476 kWh
8.	375.78 kWh	476 kWh
9.	254.96 kWh	476 kWh
10.	162.25 kWh	476 kWh
11.	94.19 kWh	476 kWh
12.	76.17 kWh	476 kWh

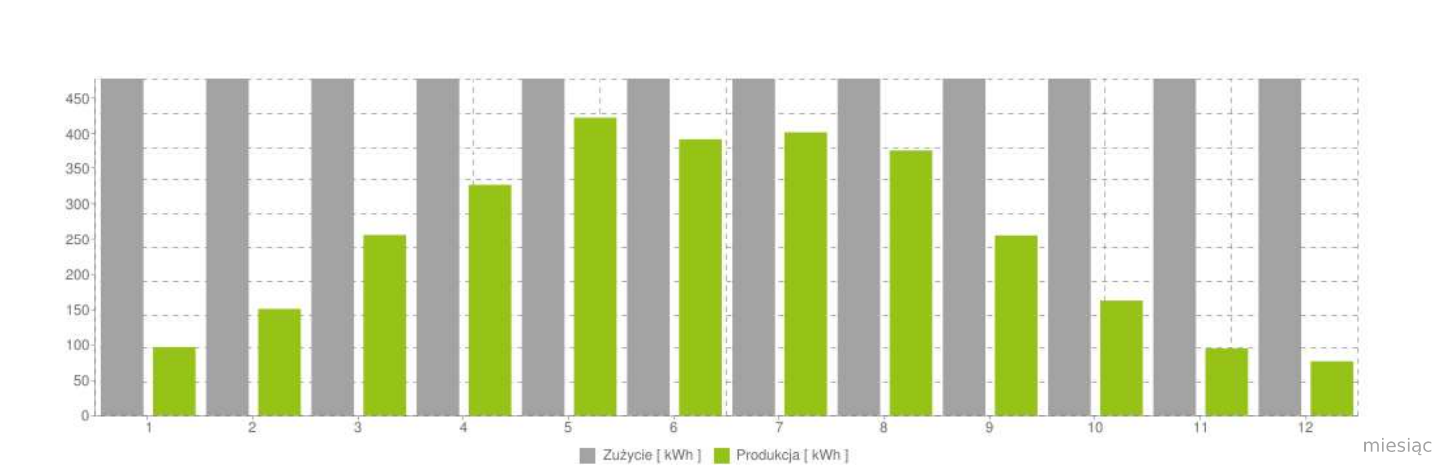

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



146
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.21
TYS. LITRÓW PALIWA



131.57
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.11
T/ROK



10.7
KG/ROK