

LOKALIZACJA

 **PRUSA 5, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA (52.08,18.29)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.14 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3065.44 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **DACH (PRUSA 5, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA) - 52.08,18.29**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

10 cm

AZYMUT

110

KĄT

35°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



PRUSA 5, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA

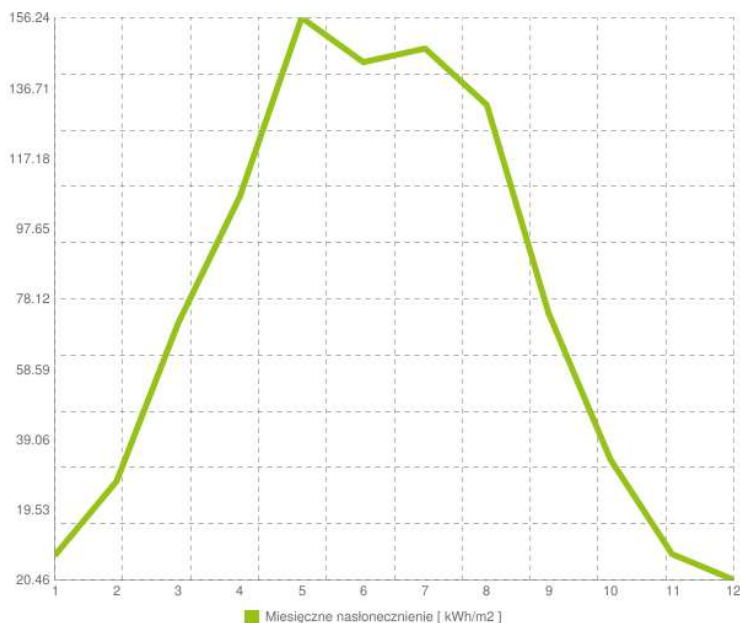

KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

**PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ
POGODY**

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



DACH PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



DACH PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	96.18 kWh	250 kWh
2.	151.87 kWh	250 kWh
3.	259.34 kWh	250 kWh
4.	331.81 kWh	250 kWh
5.	433.99 kWh	250 kWh
6.	400.14 kWh	250 kWh
7.	411.22 kWh	250 kWh
8.	386.36 kWh	250 kWh
9.	259.92 kWh	250 kWh
10.	164.36 kWh	250 kWh
11.	94.43 kWh	250 kWh
12.	75.79 kWh	250 kWh

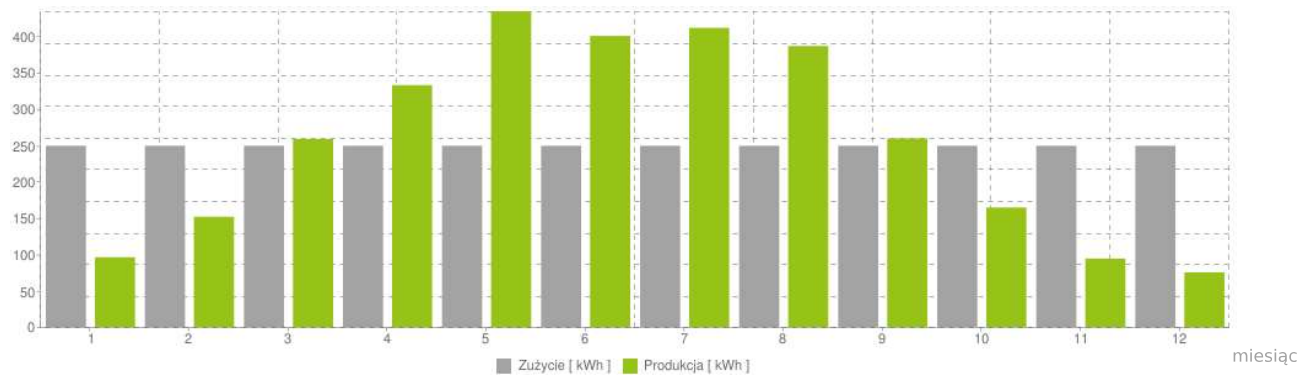

ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO₂ RÓWNOWAŻNA



149

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.39

TYS. LITRÓW PALIWA



134.2

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.14

T/ROK



10.91

KG/ROK